

变更通知单

本变更单共 5 页, 本页为第 2 页


 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司
	工程名称	康城嘉园
	子项名称	1#楼

修改原因	☐ 施工图审查	☐ 图纸错、漏、碰、缺	☐ 原设计计算的更正	☐ 原设计技术性优化
	☐ 其它专业设计人员要求配合更改	☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改	☒ 建设单位要求更改	
	☐ 材料设备供应情况的变化	☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准	☐ 其他原因修改	


(接上页)

2、1#楼二至六层⑤~⑥轴交⑨~⑩轴墙体由100mm厚更改为200mm厚, 详见: 二层局部平面图(变更后)云线处。


3、1#楼三层①~②轴交⑭轴墙体向⑭轴偏移100mm, 详见: 三层局部平面图(变更后)云线处。

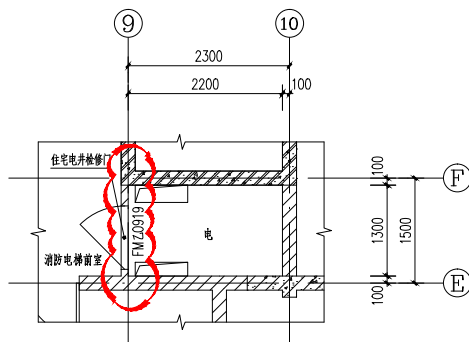

二至六层局部平面图(变更前)

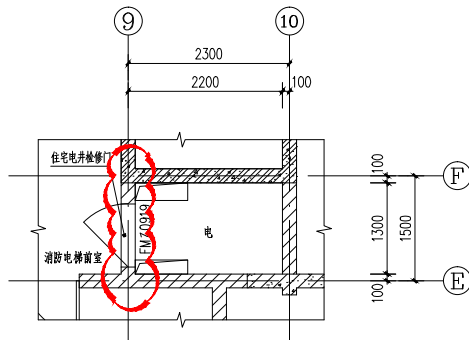

二至六层局部平面图(变更后)

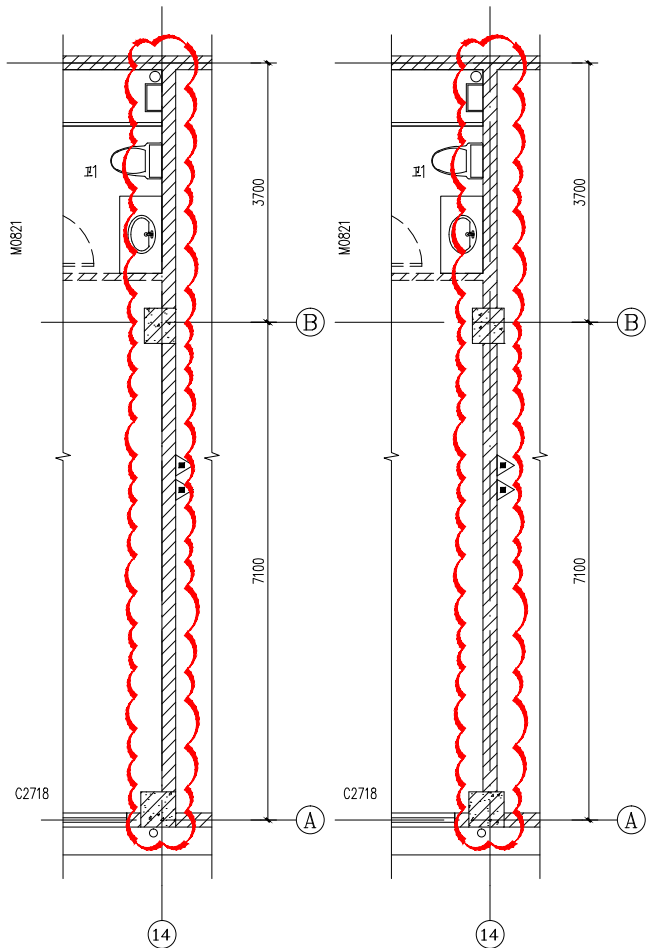

三层局部平面图(变更前)

三层局部平面图(变更后)



工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校对	郑珉	设计	周强
工程编号	1861003	专业	建施	变更号	建-27	版本号	1	日期	2019.07.15
相关专业负责	建筑		给排水		暖通				
	结构		电气						

注: 1: 变更依据原件随本通知单存档。

2: 凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。

变更通知单

本变更单共 5 页, 本页为第 1 页

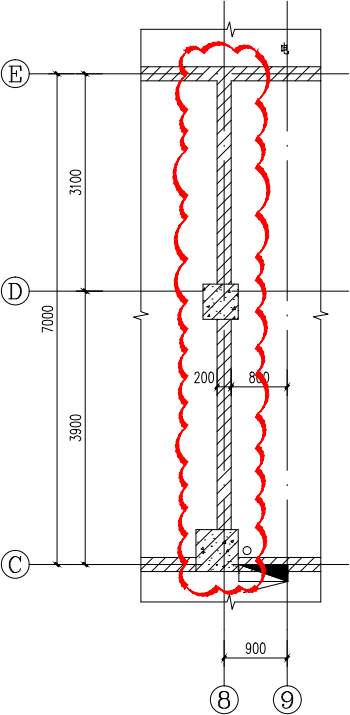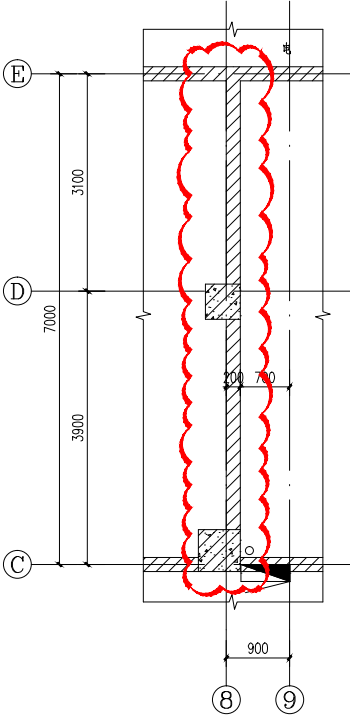 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021		建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司						
		工程名称	康城嘉园						
		子项名称	1#楼						
修改原因	☐ 施工图审查 ☐ 图纸错、漏、碰、缺 ☐ 原设计计算的更正 ☐ 原设计技术性优化								
	☐ 其它专业设计人员要求配合更改 ☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改 ☒ 建设单位要求更改								
	☐ 材料设备供应情况的变化 ☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准 ☐ 其他原因修改								
更改依据: 依据业主修改意见 更改内容: 1#: 1、1#楼一层①~⑤轴交⑧轴墙体往⑨轴移100mm, 详见: 一层局部平面图(变更后)云线处。									
 一层局部平面图(变更前)					 一层局部平面图(变更后)				
工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校对	郑琨	设计	周强
工程编号	1861003	专业	建施	变更号	建-27	版本号	1	日期	2019.07.15
相关专业负责	建筑		给排水		暖通				
	结构		电气						

注: 1:变更依据原件随本通知单存档。
2:凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。

变更通知单

本变更单共 5 页, 本页为第 3 页





中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021		建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司						
		工程名称	康城嘉园						
		子项名称	1#楼						
修改原因	☐ 施工图审查 ☐ 图纸错、漏、碰、缺 ☐ 原设计计算的更正 ☐ 原设计技术性优化								
	☐ 其它专业设计人员要求配合更改 ☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改 ☒ 建设单位要求更改								
	☐ 材料设备供应情况的变化 ☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准 ☐ 其他原因修改								
(接上页) 4、1#楼六层①~⑤轴交⑦~⑧轴墙体向⑦轴偏移200mm, 详见: 六层局部平面图一(变更后)云线处。									
六层局部平面图一(变更前)					六层局部平面图一(变更后)				
工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校对	郑琨	设计	周强
工程编号	1861003	专业	建施	变更号	建-27	版本号	1	日期	2019.07.15
相关专业负责	建筑		给排水		暖通				
	结构		电气						

注: 1:变更依据原件随本通知单存档。

2:凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。

变更通知单

本变更单共 5 页, 本页为第 4 页

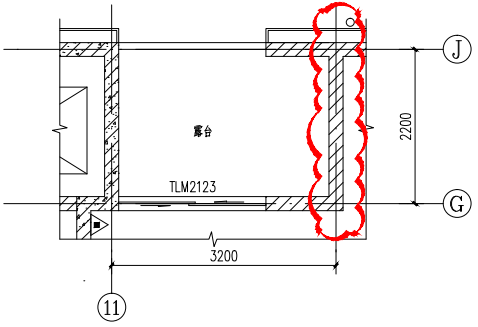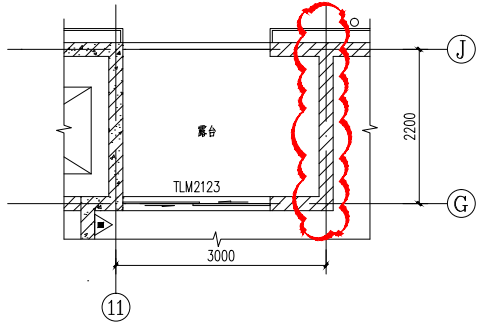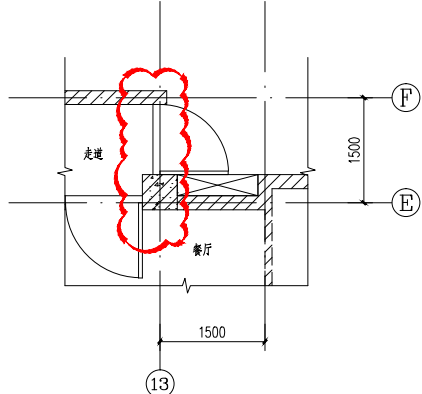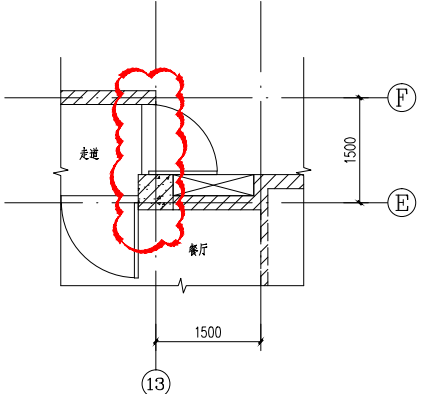 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司							
	工程名称	康城嘉园							
	子项名称	1#楼							
修改原因	☐ 施工图审查 ☐ 图纸错、漏、碰、缺 ☐ 原设计计算的更正 ☐ 原设计技术性优化								
	☐ 其它专业设计人员要求配合更改 ☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改 ☒ 建设单位要求更改								
	☐ 材料设备供应情况的变化 ☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准 ☐ 其他原因修改								
(接上页) 5、1#楼六层⑪~⑬轴交⑪~⑬轴墙体向⑪轴偏移200mm, 详见: 六层局部平面图二(变更后)云线处。 6、1#楼七至十五层⑤~⑦轴交⑬轴墙体向⑬轴偏移100mm, 详见: 七至十五层局部平面图(变更后)云线处。									
 六层局部平面图二(变更前)					 六层局部平面图二(变更后)				
 七至十五层局部平面图(变更前)					 七至十五层局部平面图(变更后)				
工程负责人	李冬	专业负责人	李冬	审核	李冬	校对	郑珉	设计	周强
工程编号	1861003	专业	建施	变更号	建-27	版本号	1	日期	2019.07.15
相关专业负责	建筑		给排水		暖通				
	结构		电气						

注: 1: 变更依据原件随本通知单存档。

2: 凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。

变更通知单

本变更单共 1 页, 本页为第 1 页

 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH/ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司	工程负责人	李冬	工程编号	1861003	相关专业负责	建筑	
	工程名称	康城嘉园	专业负责人	李冬	专业	建筑		结构	
			审核		版次	1		给排水	
			校对	郑琨	变更号	建-29		电气	
			设计	周瑞	日期	2019.07.15		暖通	

修改原因	☐ 施工图审查	☐ 图纸错、漏、碰、缺	☐ 原设计计算的更正	☐ 原设计技术性优化	☐ 其它专业设计人员要求配合更改	☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改	☒ 建设单位要求更改
	☐ 材料设备供应情况的变化	☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准	☐ 其他原因修改				


更改依据:

依据业主修改意见

更改内容:

4#楼:

1、4#楼一层④轴交①~③轴外墙向④轴偏移50mm, ①~④轴交③轴外墙向③轴偏移200mm, 详见: 一层平面图(变更后)云线处。

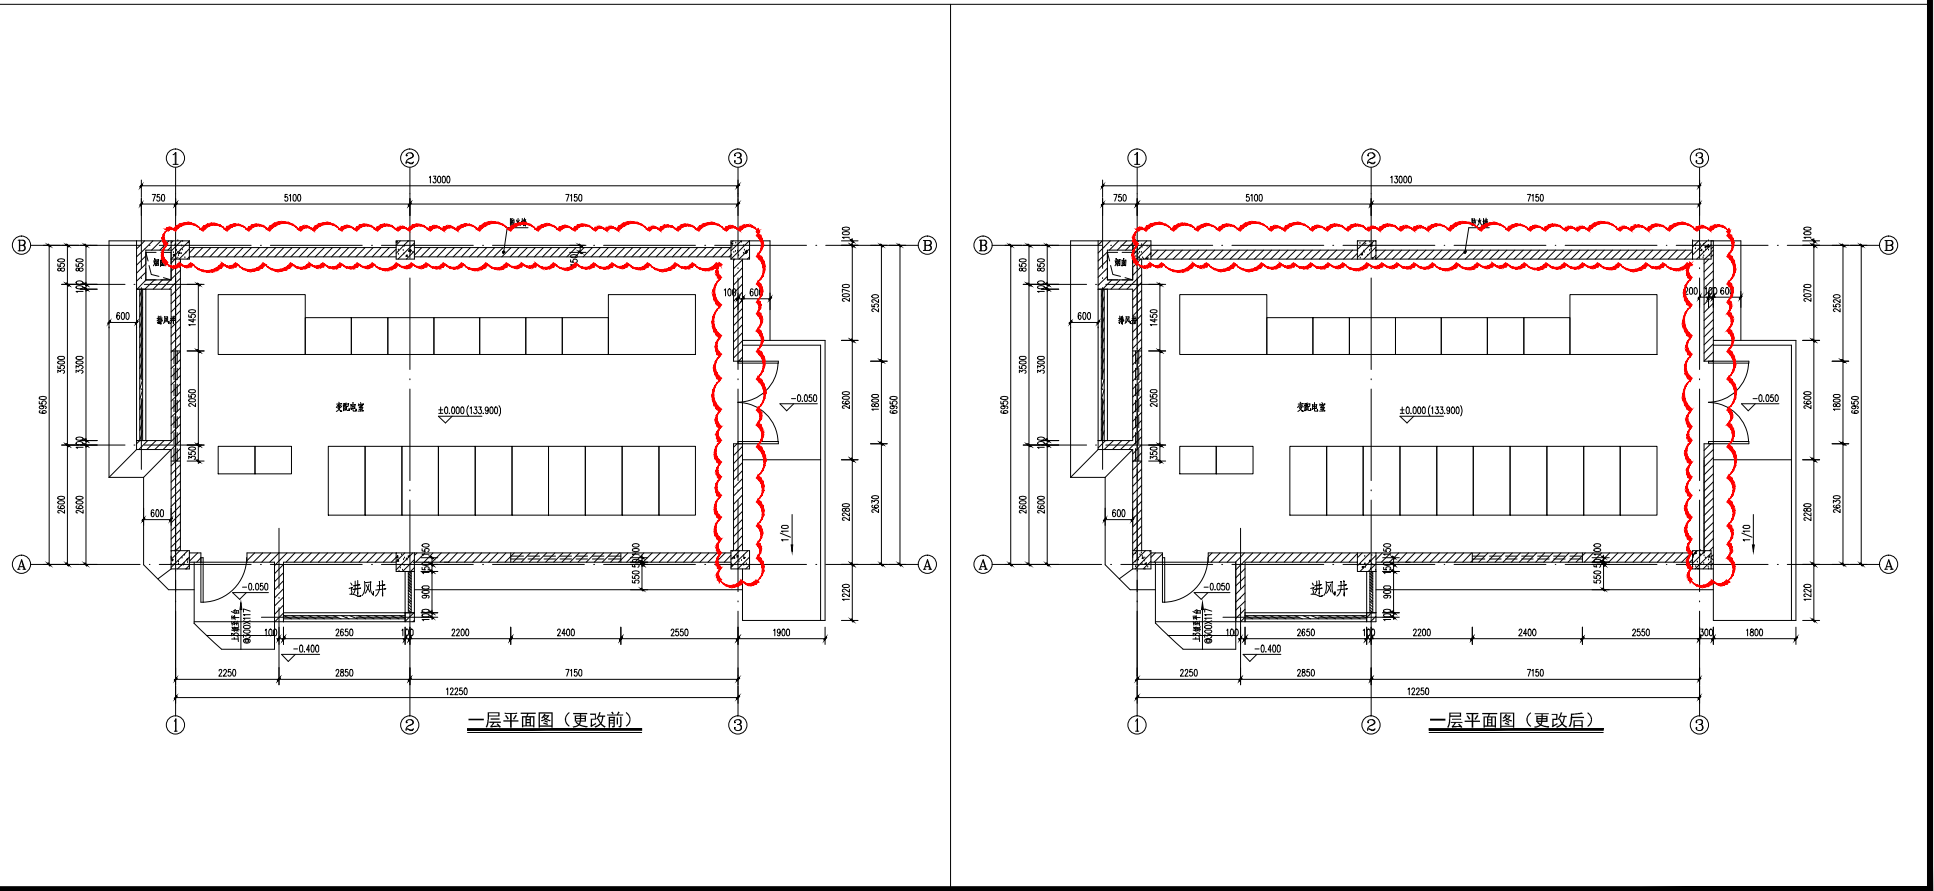

注: 1:变更依据原件随本通知单存档。
2:凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。

变更通知单

本变更单共 1 页, 本页为第 1 页

 中科院建筑设计研究院有限公司 INSTITUTE OF ARCHITECTURE DESIGN & RESEARCH/CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 建筑工程甲级 A111010021	建设单位	三明市华闽房地产开发有限公司	工程负责人	李浩	工程编号	1861003	相关专业负责	建筑	
	工程名称	康城嘉园	专业负责人	李浩	专业	建施		结构	
	子项名称	1#、4#楼地下室	审核	李浩	版次	1		给排水	
			校对	郑琨	变更号	建-30		电气	
			设计	周瑞	日期	2019.07.15	暖通		

修改原因

☐ 施工图审查

☐ 图纸错、漏、碰、缺

☐ 原设计计算的更正

☐ 原设计技术性优化

☐ 其它专业设计人员要求配合更改

☐ 地质条件与原资料有出入造成的修改

☒ 建设单位要求更改

☐ 材料设备供应情况的变化

☐ 监理/施工方合理建议并经甲方批准

☐ 其他原因修改

更改依据:


依据业主修改意见

更改内容:


1#:

1、1#、4#楼地下室一层平面图, ①轴~③轴交②轴~③轴处柴油发电机房内, 排风井加大, 储油间位置更改, 详地下室一层局部平面图一(变更后)云线处。


2、1#、4#楼地下室一层平面图, ②轴~③轴交②轴处墙体往③轴方向移0.2m, 面积减少0.450平方米, 详地下室一层局部平面图二(变更后)云线处。

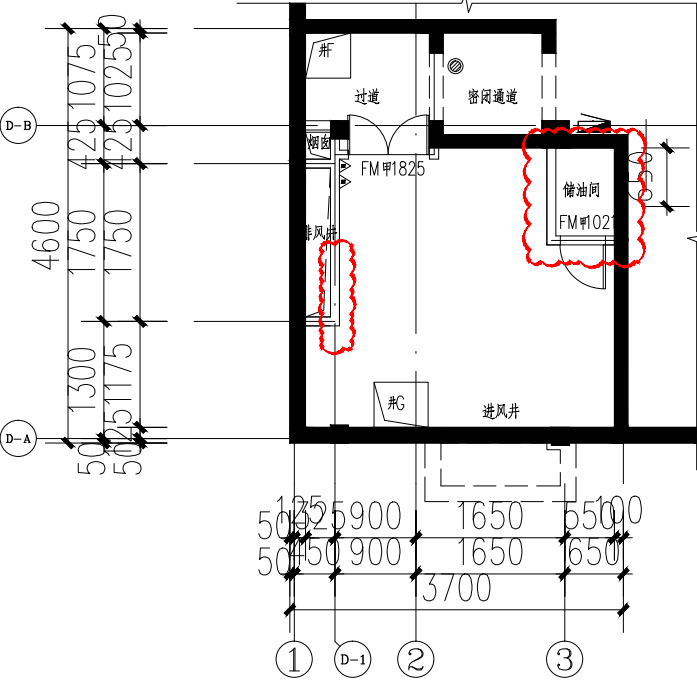


地下一层局部平面图一(变更前)

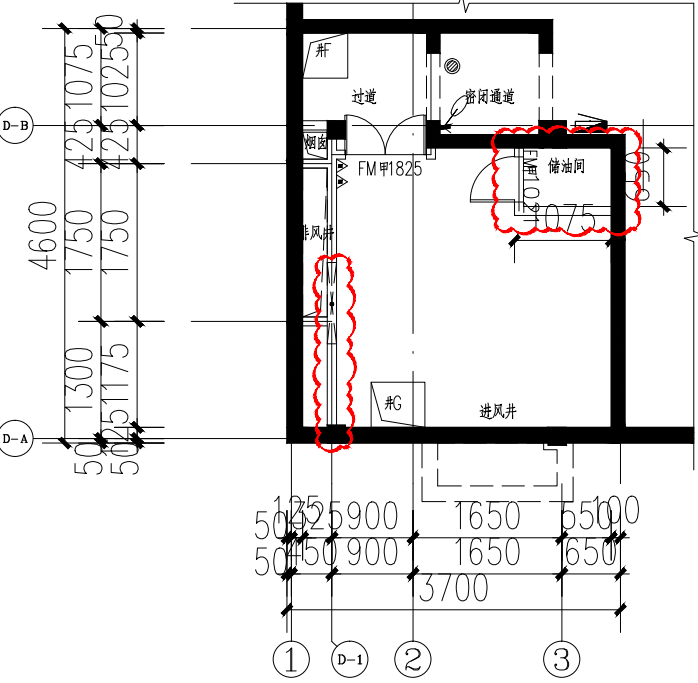

地下一层局部平面图一(变更后)

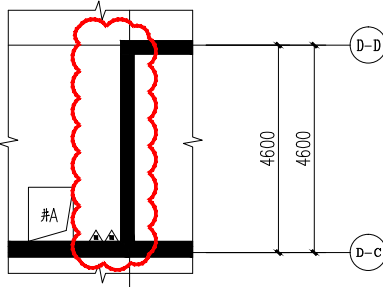

地下一层局部平面图二(变更前)

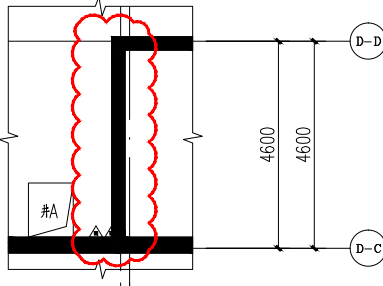

地下一层局部平面图二(变更后)

附注: 本次变更为一般变更。

注: 1:变更依据原件随本通知单存档。
2:凡属重大变更范围的, 甲方需重新委托原施工图审查机构审查合格并办理施工图设计文件变更审查备案后, 方可进行施工。