




±0.000 平面图 1:150  
变更前

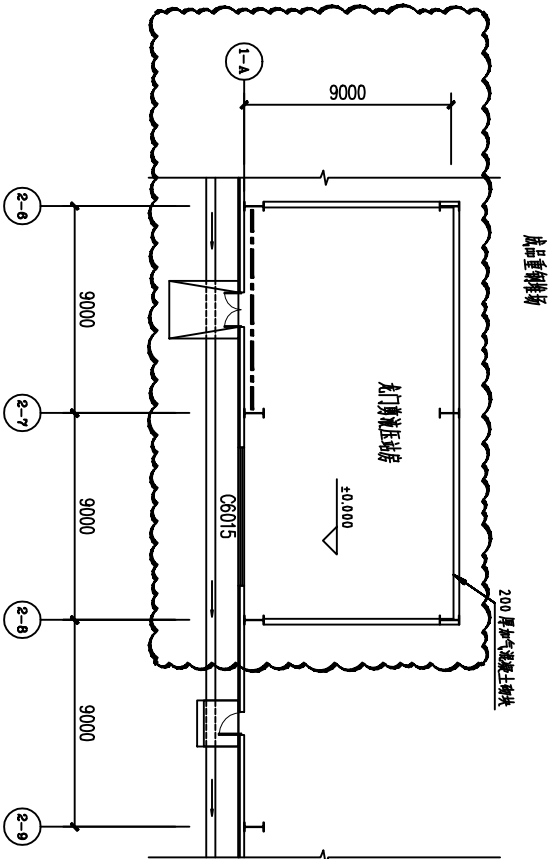

±0.000 平面图 1:150  
变更后

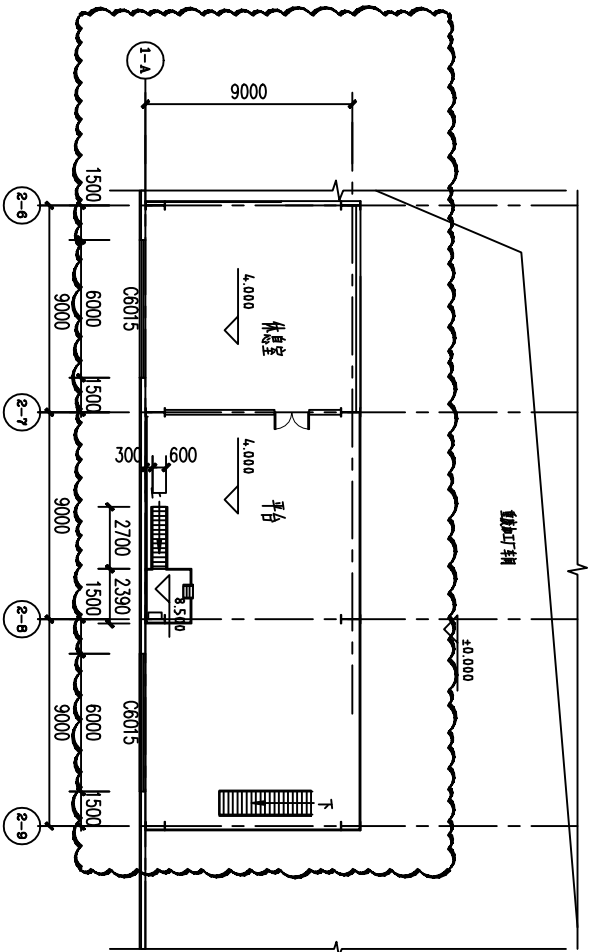

±0.000 平面图 1:150  
变更前

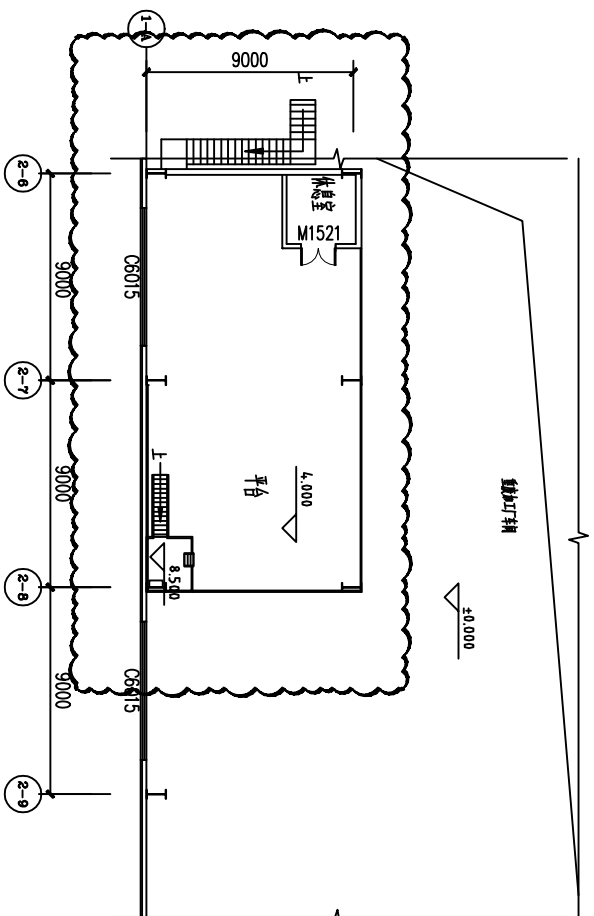

±0.000 平面图 1:150  
变更后

附图 2

废钢破碎厂房内，龙门剪液压站房横向尺寸缩短9m。

修改人 CHANGED 修改日期 DATE	审核 CHECKED 审核单位 SIGNATURE	设计单位(名称) DESIGNED 设计单位 CONSTRUCTION	张明
张明			