
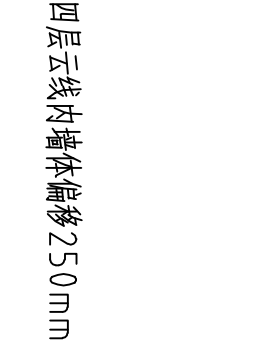
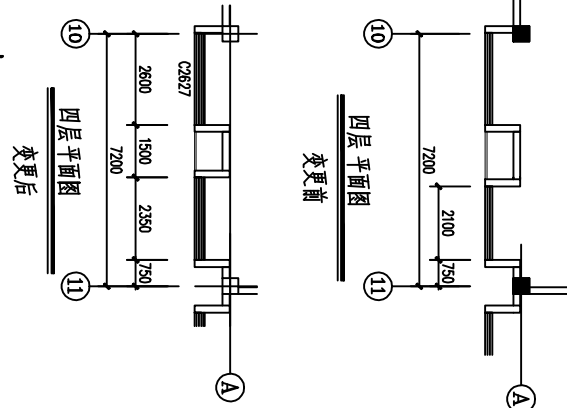
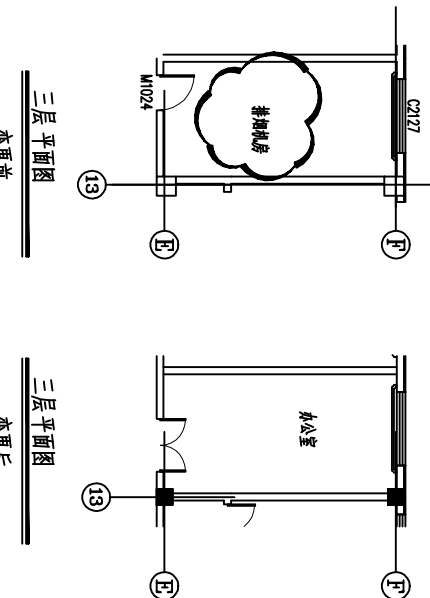


综合楼一层A轴墙体内移200mm

二层云线内墙体偏移250mm

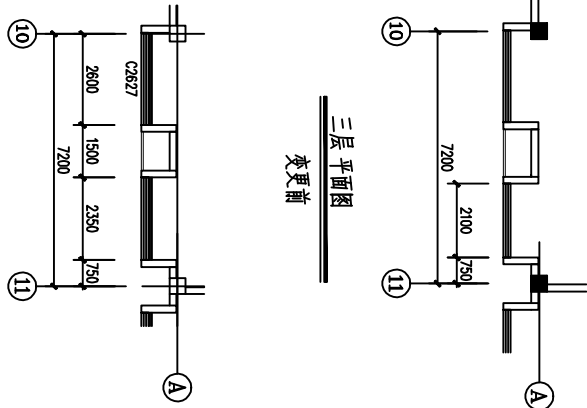

附图5

三层云线内墙体偏移250mm

三层排烟机房改为办公室

修改者 CHANGED	审核 REVIEWED	设计经理(代表) MANAGER	建设单位 CONSTRUCTED
提交份数 COPIES SUBMITTED	监理单位 SUPERVISSED		
日期 DATE			