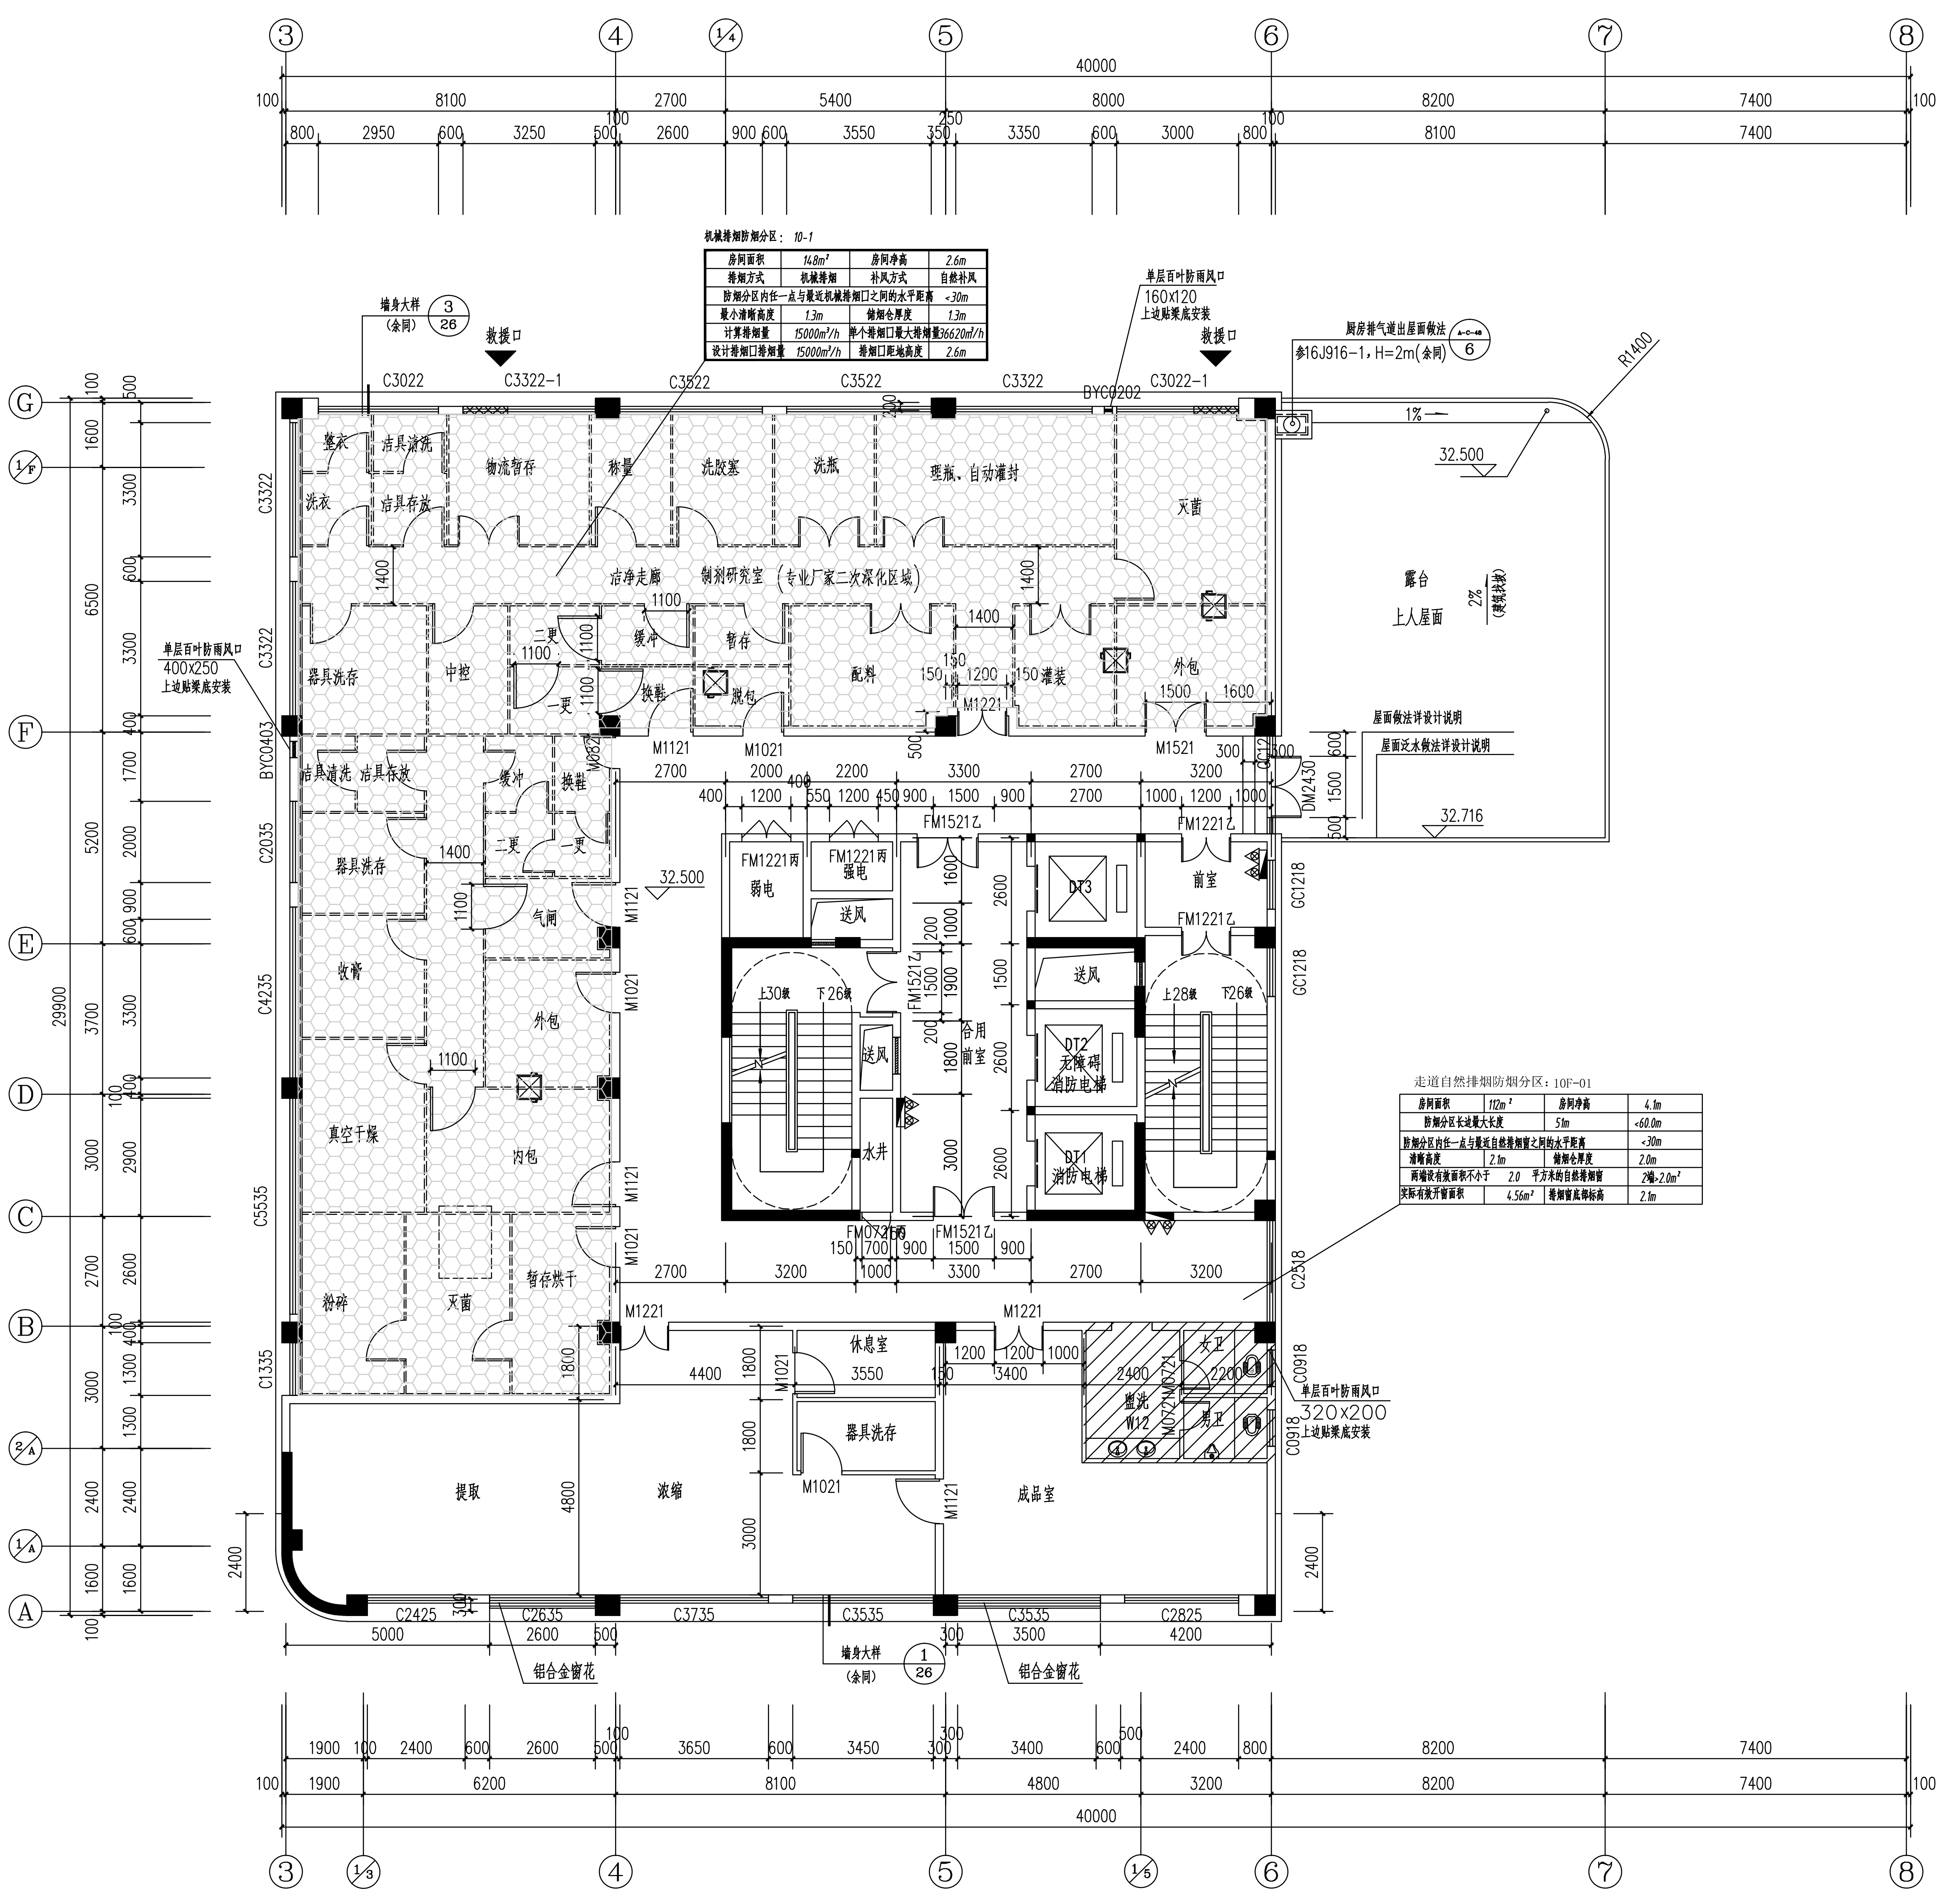
③
④
1/4
⑤
⑥
⑦
⑧
40000
8100
2700
5400
8000
8200
7400
G
1/F
F
E
D
C
B
2/A
1/A
A
29900
救援口
C3022
C3322-1
C3522
C3322
BYC0202
C3022-1
墙身大样 3/26（余同）
整衣
洁具清洗
洁具存放
洗衣
物流暂存
称量
洗胶塞
洗瓶
理瓶、自动灌封
灭菌
洁净走廊
制剂研究室（专业厂家二次深化区域）
器具洗存
中控
二更
缓冲
暂存
配料
灌装
外包
脱包
一更
洁具清洗
洁具存放
气闸
收膏
真空干燥
内包
粉碎
灭菌
暂存烘干
休息室
器具洗存
提取
浓缩
成品室
弱电
强电
送风
前室
合用前室
水井
DT3
DT2 无障碍消防电梯
DT1 消防电梯
上30
下26
上28
下26
露台
上人屋面
32.500
32.716
R1400
1%
单层百叶防雨风口 160x120 上边贴梁底安装
单层百叶防雨风口 400x250 上边贴梁底安装
单层百叶防雨风口 320x200 上边贴梁底安装
厨房排气道出屋面做法 参16J916-1，H=2m（余同） 6
屋面做法详设计说明
屋面泛水做法详设计说明
铝合金窗花
墙身大样 1/26（余同）
C2425
C2635
C3735
C3535
C3535
C2825
BYC0403
C2035
C4235
C5535
C1335
DM2430
GC1218
C2518
C0918
FM1221丙
FM1521乙
FM1221乙
FM0721丙
M1021
M1121
M1221
M1521
M0821

机械排烟防烟分区： 10-1

房间面积	148m²	房间净高	2.6m
排烟方式	机械排烟	补风方式	自然补风
防烟分区内任一点与最近机械排烟口之间的水平距离			<30m
最小清晰高度	1.3m	储烟仓厚度	1.3m
计算排烟量	15000m³/h	单个排烟口最大排烟量	36620m³/h
设计排烟口排烟量	15000m³/h	排烟口距地高度	2.6m

走道自然排烟防烟分区：10F-01

房间面积	112m²	房间净高	4.1m
防烟分区长边最大长度		51m	<60.0m
防烟分区内任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离			<30m
清晰高度	2.1m	储烟仓厚度	2.0m
两端设有效面积不小于	2.0	平方米的自然排烟窗	2端>2.0m²
实际有效开窗面积	4.56m²	排烟窗底部标高	2.1m

十层平面图 1:100 （变更后）

S=714.239m²

附加说明：

1.本层建筑使用功能严禁做为生产性质车间使用。

图例：

⊏⊐⊏⊐ 50 厚玻镁防火净化板，不燃材料，耐火极限大于0.75小时

▨ 专业厂家二次深化区域

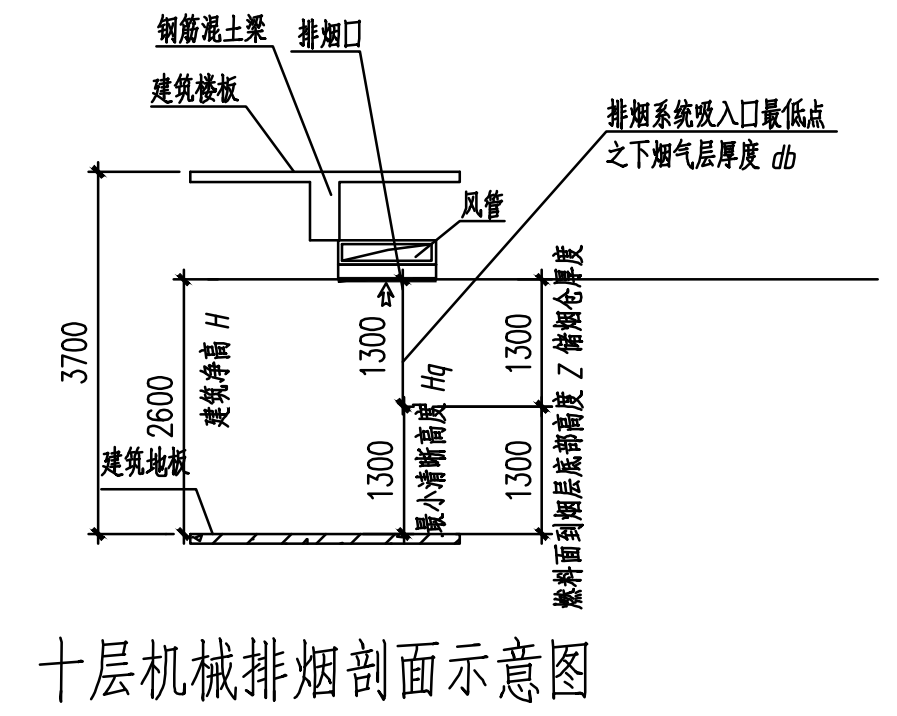
钢筋混土梁
排烟口
建筑楼板
3700
2600
1300
1300
1300
风管
排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度 db
最小清晰高度
储烟仓厚度
建筑地面

十层机械排烟剖面示意图

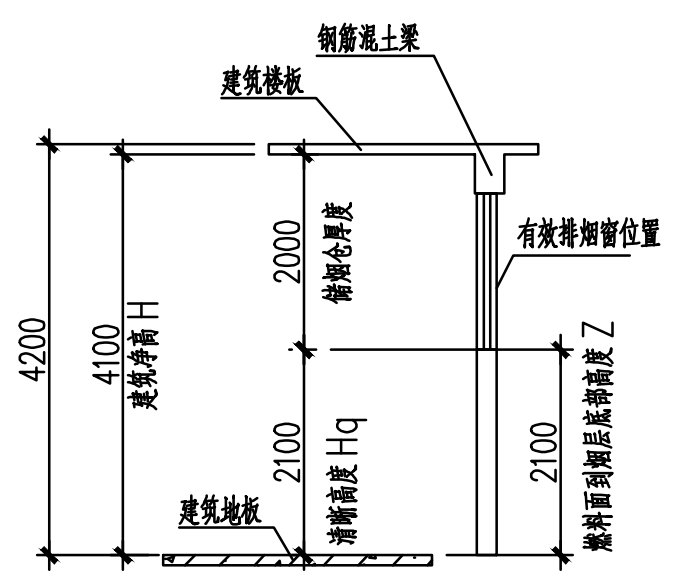
钢筋混凝土梁
建筑楼板
4200
4100
2000
2100
2100
有效排烟窗位置
储烟仓厚度
清晰高度
建筑地面

十层排烟剖面图

会签栏	专业	实名	签名	日期
	建筑			
	装饰			
	结构			
	给排水			
	电气			
	暖通			
	弱电			
	动力			

备注栏

设计单位

ZMA
浙江省现代建筑设计研究院
ZHEJIANG MODERN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE
有限公司
CO.LTD

中国杭州市环城北路208号坤和中心23层
23F Canhigh center NO.208 Huancheng North Road Hangzhou China
Tel: 0571-87043581 Fax: 0571-87043461 http：// www.zma.cn
精益求精创一流设计，顾客至上争一流服务
A133013689（甲级） 符合GB/T19001-2000--ISO9001：2008

建设单位	三明市中西医结合医院
工程名称	三明市中西医结合医院整体提升项目第二期 中药制剂科研楼
工程编号	XS2017
项目名称	
项目编号	

	实名	签名	日期
审定	林永刚	林永刚	2022.06
审核	戴叶宏		2022.06
主任工程师	戴叶宏		2022.06
项目负责人	曾国良 戴叶宏		2022.06
校对	潘跃建	潘跃建	2022.06
专业负责人	戴叶宏		2022.06
设计	许桢妮		2022.06
绘图	许桢妮		2022.06

图纸名称	十层平面图		
图号	建施-10	修改版次	1

执业专用章

（按规定加盖）

出图专用章

未盖出图专用章无效